


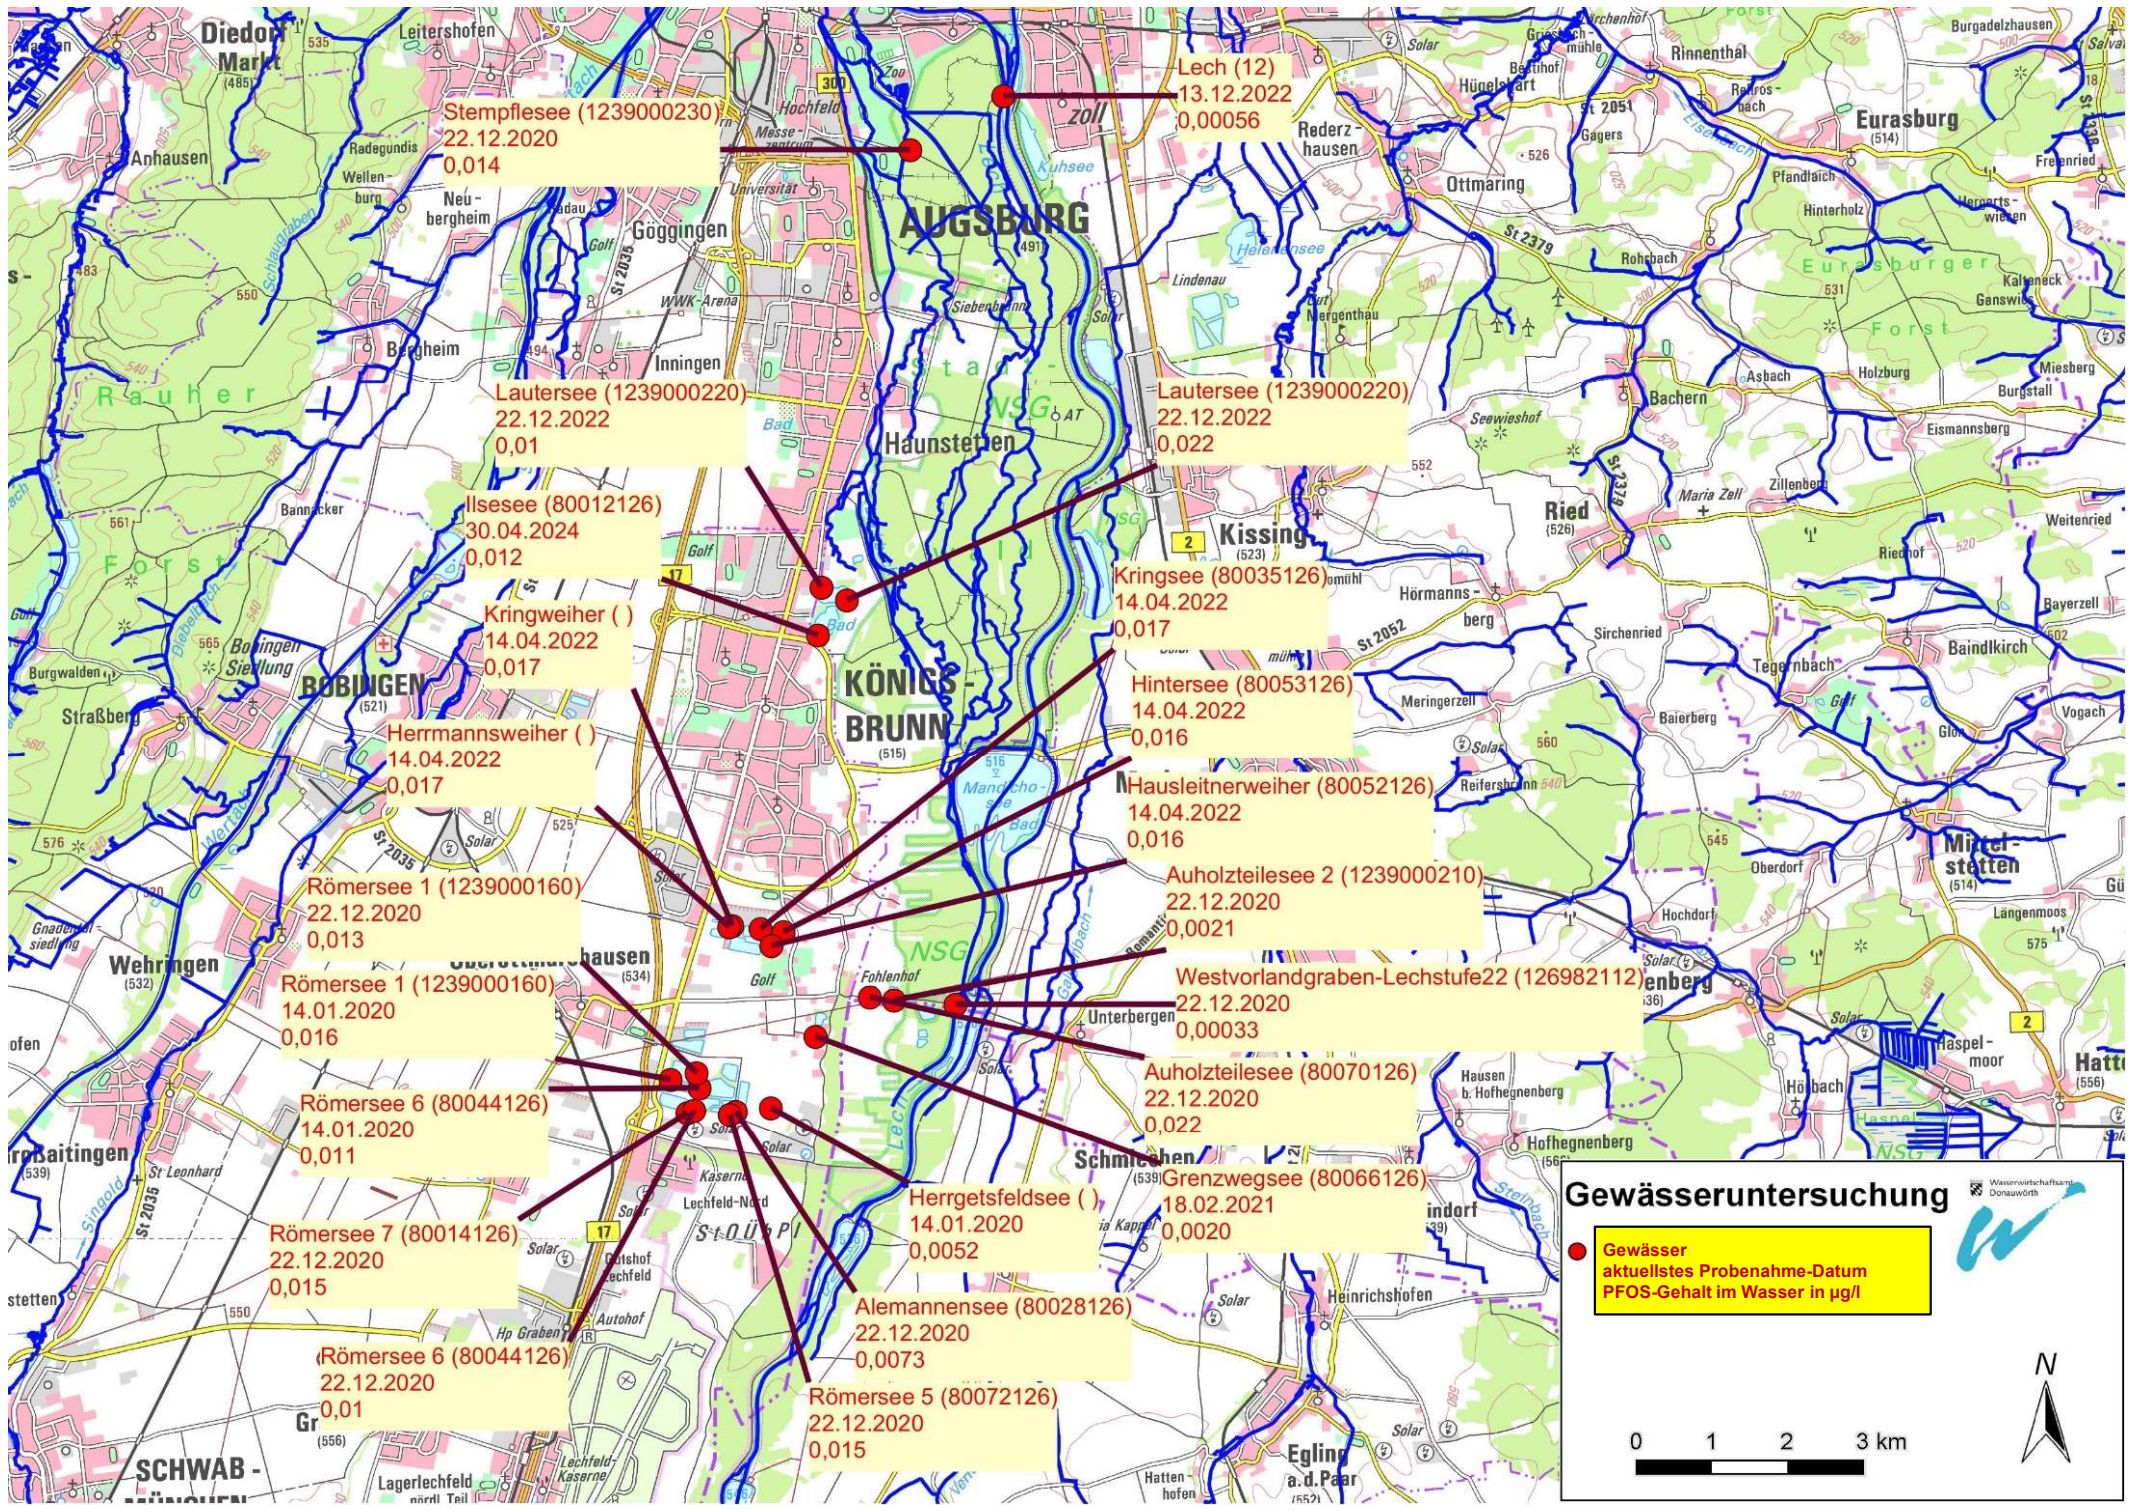

Gewässeruntersuchung

Wasserrwirtschaftsamt
Donauwörth

● Gewässer
aktuellstes Probenahme-Datum
PFOS-Gehalt im Wasser in µg/l

0 1 2 3 km

N